



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Area Tecnica Lavori Pubblici - Ecologia - Manutenzioni - Patrimonio

www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it

TEL 045 6459920

FAX 045 6459921

Partita IVA 00667270235

Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda

e-mail: tecnico@castelnuovodg.it

Protocollo n° 00 22117

RACCOMANDATA AR

AD ALBO
24.10.08
COMUNE

Li, 23.10.2008

Spett.le
Telecom Italia SpA
Unità Tecnica di Verona
Via Belluzzo, 12
37132 VERONA

e p.c All'Ufficio di Polizia Locale
SEDE

OGGETTO: Autorizzazione ad eseguire i lavori di scavo su Via Mazzini-Via Camalavicina, a Camalavicina, per allacciamento nuove utenze.

In riferimento alla Vostra richiesta 18/09/2008 pervenuta in pari data al n. 0019349 di prot. inerente i lavori in oggetto indicati, e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 20/11/2003, esecutiva, con la quale sono state approvate le modalità tecniche per lo scavo ed il ripristino su suolo stradale nel territorio comunale, nonché la nota prot. 22.081 del 24/11/03 con la quale è stato trasmesso anche codesta Società il testo delle modalità tecniche suddette, si autorizza l'esecuzione degli stessi per quanto di competenza, alle condizioni delle citate modalità tecniche di cui alla deliberazione di G. C n. 244/03, che si allegano alla presente, della quale fanno parte integrante e sostanziale;

nel caso specifico si richiama in particolare gli obblighi di cui al punto l) - n) delle succitate modalità tecniche, ove è fatto obbligo del ripristino dello scavo con materiale arido e costipato, stesura di bynder 0-20 mm., spessore 10 cm compresso, e **riasfaltatura con tappeto d'usura 0-13 mm, spessore 25 mm compresso, per tutta la larghezza della carreggiata stradale.**

La presente, per quanto riguarda i lavori su suolo pubblico, ha validità 90 giorni dalla data di rilascio notifica, e il ripristino del manto bituminoso dovrà essere eseguito in modo tale da non compromettere il regolare deflusso delle acque piovane dalla carreggiata stradale. A ripristino eseguito l'interessato è ritenuto responsabile del lavoro realizzato per 180 giorni successivi dalla data di fine lavori;

La presente è rilasciata salvo i diritti di terzi ed i poteri spettanti ad altre Autorità.

Si ricorda, infine, che per l'occupazione di suolo pubblico dovrà essere presentata apposita domanda al competente Ufficio di Polizia Locale.

Distinti saluti.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Ing. Giovanni Spingolo)

Allegato: modalità tecniche per lo scavo ed il ripristino su suolo stradale



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

PROVINCIA DI VERONA

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici - Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica

1.1.1 Tel. 045/7570788 C.F. 00667270235 Fax. 045/6450258

Piazza degli Alpini 4 - 37014 Castelnuovo del Garda (Vr)

MODALITA' TECNICHE PER LO SCAVO ED IL RIPRISTINO SU SUOLO STRADALE

- a) L'esecuzione dei lavori di scavo dovrà essere definita preventivamente con l'Ufficio Tecnico LL.PP., in particolare dovranno essere definite le modalità esecutive dei lavori, la posizione di interrimento dei cavi o dei tubi, nel rispetto delle distanze di posa dai sottoservizi comunali, con particolare attenzione ai parallelismi ed alle intersezioni, onde evitare interferenze.
- b) La data di inizio dei lavori (previa emissione dell'apposita autorizzazione) e la richiesta della modifica della viabilità durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere comunicate preventivamente all'Ufficio Tecnico LL.PP. ed al Comando della Polizia Municipale, almeno otto giorni prima dell'inizio di qualsiasi intervento.
- c) Dovrà essere predisposta idonea segnaletica stradale secondo quanto previsto dalle vigenti norme del Codice della Strada, delle norme antinfortunistiche e ISPESL, segnalando i lavori in corso anche durante le ore notturne con appositi segnali luminosi e dovrà essere garantita la sicurezza durante tutto il periodo necessario all'esecuzione dei lavori.
- d) L'esecuzione dello scavo sarà possibile solo previo taglio con apparecchiatura a disco della massicciata stradale oggetto d'intervento.
- e) I cavidotti dovranno essere posati ad una profondità non inferiore a 1,00 m per le linee a media tensione (misurate dalla generatrice superiore del cavidotto al piano stradale finito, salvo diverse disposizioni riportate sull'autorizzazione). I cavidotti dovranno essere posati su letto di sabbia ed idoneamente segnalati con nastri monitori di idonea larghezza e consistenza; i cavidotti dovranno essere protetti nel rispetto delle normative in materia di coesistenza tra cavi elettrici di energia ed altre canalizzazioni, opere e strutture, con riferimento alle norme CEI 11-17/VII-1981 e II° edizione 1992 e del D.M. 24/11/1984;
- f) Tutte le normative previste per le condotte gas metano dovranno essere applicate anche per le condotte dell'acqua potabile, al fine di garantire un'opportuna distanza minima di lavoro e sicurezza tra i cavidotti installati ed i sotto servizi esistenti.
- g) Negli attraversamenti dei sotto servizi esistenti le nuove tubazioni dovranno essere poste in opera normalmente in sotto passo ad una distanza minima di lavoro pari a 0,50 m. Se questo non fosse possibile, la nuova condotta andrà collocata dentro una camicia di protezione e dovrà essere prolungata di 1,00 m in caso di sovrappasso e di 3,00 m in caso di sottopasso.
- h) Per i parallelismi e le interferenze con i tubi del gas si dovrà fare riferimento al D.M. del 24/11/1984.
- i) Nel caso non fosse possibile rispettare le distanze minime previste dalle normative vigenti, sarà cura della Direzione Lavori incaricata dalla ditta richiedente, informare immediatamente l'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di concordare il tipo di protezione da adottare.
- j) Dovrà essere richiesta l'autorizzazione scritta nel caso di posa di impianti di dispersione o di funzionamento, quali puntazze o conduttori di terra, l'eventuale posa degli stessi dovrà essere concordata preventivamente con l'Ufficio Tecnico Comunale se nei tratti interessati dalle opere vi fossero installate reti di distribuzione di acqua potabile e/o gas metano alla pressione nominale di 5 Bar.
- k) E' fatto divieto assoluto di posa di impianti non autorizzati, pena la sospensione immediata dei lavori.
- l) Nella zona interessata dallo scavo si provvederà al ripristino della massicciata stradale o del marciapiede, allo stato originario, previo riempimento dello scavo con materiale ghiaioso idoneamente costipato, al fine di limitare eventuali assestamenti del terreno, ed al rifacimento del sottofondo stradale con utilizzo di conglomerato bituminoso (Bynder 0/20) del minimo spessore di cm 10.
- m) Successivamente, dopo l'assestamento della massicciata stradale, dovranno essere eseguiti i tappeti d'usura esclusivamente nel periodo aprile-ottobre di ogni anno, con comunicazione scritta (anche via fax) all'Ufficio Tecnico Comunale almeno 10 giorni prima dell'esecuzione delle opere.
- n) Dovranno essere riportati in quota i chiusini di tutti gli impianti tecnologici interessati dal ripristino del manto stradale, dovrà essere eseguita la fresatura del manto stradale prima dell'esecuzione del tappeto d'usura granulometria 0/13 che dovrà essere posto in opera per uno spessore minimo di cm 2,5 compressi e la larghezza minima di 2,50 m, in caso di attraversamenti perpendicolari all'asse stradale, e su tutta la carreggiata stradale in caso di scavi longitudinali, con fresatura in corrispondenza dell'inizio e della fine del nuovo manto d'usura per assicurare la perfetta continuità del piano viabile.
- o) Potrà inoltre essere concordato il trasferimento della quota parte di tappeto d'usura in altre vie nei casi in cui le zone interessate dai ripristini fossero oggetto di altri interventi stradali.

Responsabile del Procedimento : Ing. Giovanni Spimpolo
Giovanni Spimpolo



NOU VENETO OVEST
Via Belluzzo 12 VR

FAX

Data di emissione: 18.09.2008

Numero di pagine
(inclusa la presente): 3

Nomedoc:

Versione:

DA: Brunelli Giuseppe

A: Com. Castelnuovo

Att.ne Uff. Tecnico

fax 045.6459921

Telefono: 045.9277468

p.c.

Fax: 045.9277436

fax

p.c. Sensi/Turri

Urgente

Per revisione

Vs. commenti

Oggetto: scavo Camalavicina

Per allacciare nuove costruzioni a Camalavicina, serve fare uno scavo come da planimetrie allegate.

Assicurarsi sicuro e veloce ripristino col minimo ostacolo alla circolazione stradale.

A disposizione per chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Brunelli Giuseppe

Classificazione documento:

USO INTERNO

USO INTERNO
PRIVACY

CONFIDENZIALE

Tutti i diritti riservati

AVVISO

Le informazioni contenute o allegate al presente fax sono dirette unicamente al Destinatario sopra indicato. In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informarci immediatamente per telefono.

Comune di Castelnuovo del Garda
Provincia di VERONA


Prot. n° 0019349 - Cat. 6

del 18-09-2008


Ufficio: RESP. LL.PP

U.61C1

PARTICOLARE SCAVO LONGITUDINALE Sc.1:20

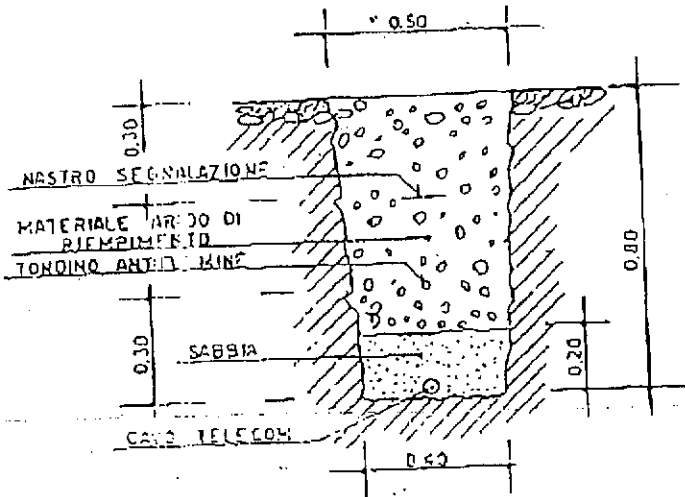

PARTICOLARE SCAVO ATTRAVERSAMENTO Sc.1:20

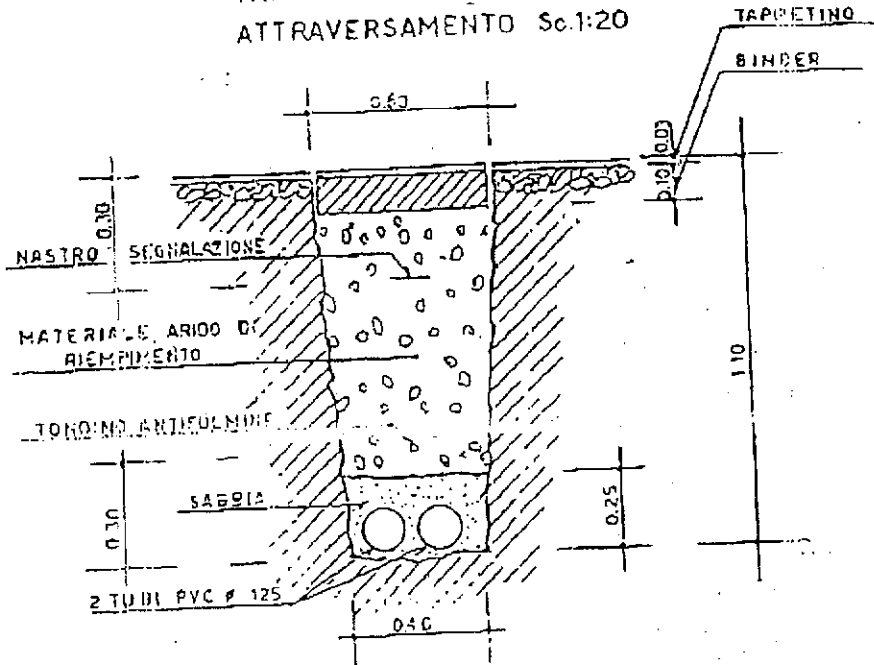

PARTICOLARE DELLO SCAVO LONGITUDINALE E DELLO SCAVO
PER ATTRAVERSAMENTO

15. *gfr*
171.
111

TELECOM ITALIA
USO INTERNO
TUTTI I DIRITTI RISERVATI
RIPRODUZIONE VIETATA

Rc:
NORD EST
Territorio:
AORVENO
Settore:
0014 - PESCHIERA
Centrali:
0001 - PESCHIERA

Data di stampa: 18-09-2008

Scala: 1:880

Carte presenti:

C012

C022

F102

F112

